

Thermostat Programmable à Écran Tactile

PRS6420 Jusqu'à 4 Chauffages / 2 Refroidissements
Pompe à Chaleur ; Jusqu'à 3 Chauffages /
2 Refroidissements Conventionnel
avec *Contrôle de L'humidité*

1 Spécifications **2** Installation et câblage **3** Consultation rapide
4 Paramètres d'installateur **5** Mise à l'essai du système



Attention

Pour éviter d'endommager le thermostat, ne jamais utiliser un instrument tranchant pour appuyer sur les touches de l'écran tactile. Toujours appuyer sur les touches avec ses doigts.



Avertissement

Ne doit être installé que par un technicien de service expérimenté.



Mise en garde

- Possibilité de choc électrique ou de dommage à l'équipement.
- Couper l'alimentation avant de commencer l'installation.

Le thermostat exige une alimentation en 24 V CA ou deux (2) piles alcalines « AA » bien installées pour un bon fonctionnement. Lors de la connexion en 24 V CA, les piles peuvent être installées pour les cas d'urgence. L'installation du thermostat et de tous les composants du système devront être conformes au code NEC pour les circuits de Classe II. Ne doit être utilisé que de la manière décrite dans ce guide. Toute autre utilisation annulera la garantie.

1 Spécifications

Ce thermostat est compatible avec :

- Systèmes de chauffage/de refroidissement conventionnels et à pompe à chaleur, à phase unique
- Systèmes conventionnels jusqu'à 3 phases de chauffage et 2 phases de refroidissement
- Les systèmes à pompe à chaleur jusqu'à 4 phases de chauffage et 2 phases de refroidissement
- Systèmes au chauffage de 250 à 750 mV uniquement

Spécifications électriques et de commande :

- Caractéristiques électriques : 24 V CA
- Charge maximale de 1 A par borne
- Alimentation en c.a. : 18 à 30 V CA
- Alimentation c.c. : 3,0 V CC
(2 piles alcalines « AA » incluses)
- Échelle de réglage : 7 à 32 °C (45 à 90 °F)
- Précision de température : +/- 0,5 °C (+/- 1 °F)
- Gamme d'affichage de la température extérieure : -40 °C à 49 °C (-40 °F à 120 °F)

Raccordements :

Rc, Rh, G, W1/E/AUX1, W2/AUX2, W3/O/B, Y1, Y2, C,
L, H, A/D, S1, S2

Spécifications d'humidification

- Échelle de réglage de l'humidification : HR de 10 % à 50 %
- Échelle de réglage de la déshumidification : HR de 40 % à 80 %


2 Installation et câblage

⚠ Avertissement Couper l'alimentation avant de commencer l'installation.

Emplacement du thermostat

Installez le thermostat à environ 1,2 - 1,5 m (4-5 pi) du sol dans un endroit qui a une bonne circulation d'air et qui maintient une température ambiante moyenne.

Évitez l'installation dans des endroits où le thermostat peut être affecté par les courants d'air, les points d'air non ventilé, les conduits d'air chaud ou froid, la lumière du soleil, les appareils ménagers, les tuyaux cachés, les cheminées et les murs extérieurs.

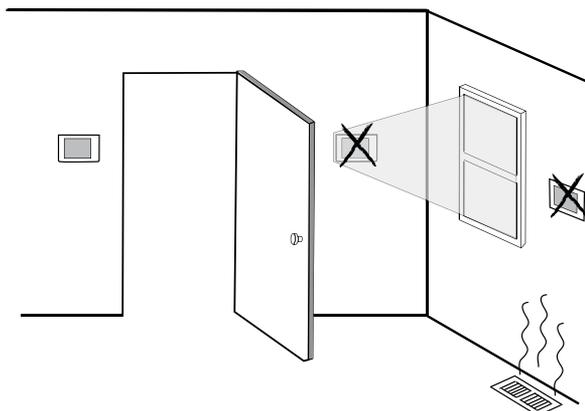


Installez votre nouveau thermostat PROSTAT en 4 étapes fondamentales :

- 1 Installer la base
- 2 Fournir l'alimentation
- 3 Raccorder vos fils
- 4 Fixer le thermostat à la base


1 Installer la base :

- Retirez la base du corps du thermostat.
- Montez la base, tel qu'illustré ci-dessous :


Percez des trous pilotes de 4,75 mm (3/16 po) à l'endroit désiré. Utilisez les ancrages de montage pour la cloison sèche ou le plâtre.

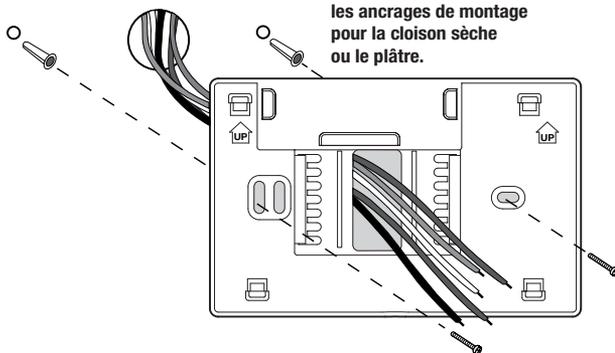

2 Fournir l'alimentation

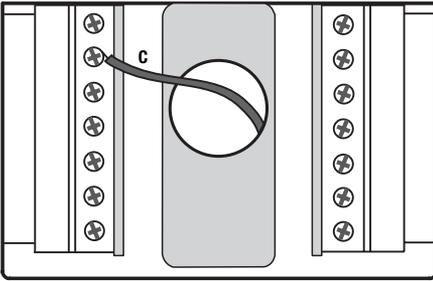

Borne d'alimentation en CA 24 V(C)

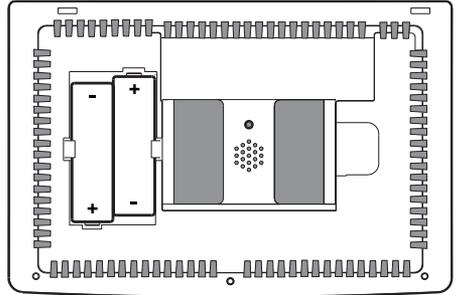

Piles installées comme il est illustré

- Pour l'alimentation en 24 V CA, vous devez raccorder le côté commun du transformateur à la borne C de la sous-base du thermostat. Pour les installations à double transformateur, le transformateur commun doit provenir du transformateur de refroidissement.
- Pour puissance de la batterie insérez les 2 piles alcalines AA fournies dans le compartiment de piles situé à l'arrière du thermostat. Assurez-vous de placer les côtés positifs (+) et négatifs (-) des piles correctement aux symboles +/- dans le compartiment de piles.

3 Raccorder vos fils (suite)

Raccordements de câblage

Borne	Fonction	Description
H	Sortie	Humidificateur
A / D	Sortie	(A) Commande de l'économiseur (D) Déshumidificateur
G	Sortie	Commande du ventilateur
Rc	Entrée	Transformateur de refroidissement en 24 V CA (Pour systèmes à double transformateur uniquement)
Rh	Entrée	Connexion de l'alimentation (transformateur de chauffage en c.a. 24 V ou source d'alimentation en millivolts)
W1 / E / AUX1	Sortie	(W1) Chauffage conventionnel de première phase (E) Chauffage d'urgence (AUX1) Chauffage auxiliaire de phase 1
W2 / AUX2	Sortie	(W2) Chauffage conventionnel de phase 2 (AUX2) Chauffage auxiliaire de phase 2
W3 / O / B	Sortie	(W3) Chauffage conventionnel de phase 3 (O) Robinet inverseur activé en mode refroidissement (B) Robinet inverseur activé en mode chauffage
Y1	Sortie	Compresseur de première phase
Y2	Sortie	Compresseur de deuxième phase
C	Entrée	Transformateur commun 24 V CA
L	Entrée	Témoin d'anomalie du système
S1	Entrée	Télécapteur optionnel (intérieur ou extérieur)
S2		

Systèmes conventionnels

Configurations de câblage typiques

REMARQUE : L'option « System Type » (Type de système) sera configurée à la section Paramètres d'installateur.

Chauffage uniquement ou millivolt

Réglez le type de système à **11CONV**

Rh	Connexion de l'alimentation
W1	Relais de chauffage
G	Relais de ventilateur [remarque 4]
C	Transformateur commun en 24 V CA [remarque 1]

Transformateur unique ou double 1 chauffage/1 refroidissement

Réglez le type de système à **11CONV**

Rh	Alimentation en 24 V CA (transformateur de chauffage) [remarque 2]
Rc	Alimentation en 24 V CA (transformateur de refroidissement) [remarque 2]
W1	Relais de chauffage
Y1	Relais du compresseur
G	Relais du ventilateur
C	Transformateur commun en 24 V CA [remarques 1 et 3]

Transformateur unique ou double 2 chauffages/2 refroidissements

Réglez le type de système à **22CONV**

Rh	Alimentation en 24 V CA (transformateur de chauffage) [remarque 2]
Rc	Alimentation en 24 V CA (transformateur de refroidissement) [remarque 2]
W1	Relais de chauffage de première phase
W2	Relais de chauffage de deuxième phase
Y1	Relais du compresseur de première phase
Y2	Relais du compresseur de deuxième phase [remarque 4]
G	Relais du ventilateur
C	Transformateur commun en 24 V CA [remarques 1 et 3]

Transformateur unique ou double 3 chauffages/2 refroidissements

Réglez le type de système à **32CONV**

Rh	Alimentation en 24 V CA (transformateur de chauffage) [remarque 2]
Rc	Alimentation en 24 V CA (transformateur de refroidissement) [remarque 2]
W1	Relais de chauffage de première phase
W2	Relais de chauffage de deuxième phase
W3	Relais de chauffage de phase 3
Y1	Relais du compresseur de première phase
Y2	Relais du compresseur de deuxième phase [remarque 4]
G	Relais du ventilateur
C	Transformateur commun en 24 V CA [remarques 1 et 3]

REMARQUES – systèmes conventionnels

- [1] Raccordement commun 24 V CA optionnel.
 [2] Enlevez le cavalier installé à l'usine pour les systèmes à double transformateur.
 [3] Pour les systèmes à double transformateur, le transformateur commun doit venir du transformateur de refroidissement.
 [4] Si nécessaire pour le système.

Fournissez la protection contre la déconnexion et les surcharges, au besoin.

Systèmes de pompe à chaleur

Configurations de câblage typiques

REMARQUE : L'option « System Type » (Type de système) sera configurée à la section Paramètres d'installateur.

1 chauffage/1 refroidissement – aucun chauffage auxiliaire

Réglez le type de système à **11HP**

Rh	Alimentation 24 V CA
Rc	Raccordé à Rh avec le cavalier fourni
O/B	Soupape de commutation [remarque 2]
Y1	Relais du compresseur
G	Relais du ventilateur
C	Transformateur commun en 24 V CA [remarque 1]

2 chauffages/2 refroidissements – aucun chauffage auxiliaire

Réglez le type de système à **32HP**

Rh	Alimentation 24 V CA
Rc	Raccordé à Rh avec le cavalier fourni
O/B	Soupape de commutation [remarque 2]
Y1	Relais du compresseur 1 (chauffage/ refroidissement de première phase)
Y2	Relais du compresseur 2 (chauffage/ refroidissement de deuxième phase)
G	Relais du ventilateur
C	Transformateur commun en 24 V CA [remarque 1]
L	Indicateur de défaillance du système optionnel [remarque 4]

2 chauffages/1 refroidissement - avec chauffage auxiliaire

Réglez le type de système à **22HP**

Rh	Alimentation 24 V CA
Rc	Raccordé à Rh avec le cavalier fourni
O/B	Soupape de commutation [remarque 2]
Y1	Relais du compresseur (chauffage/ refroidissement de première phase)
W2	Relais de chauffage auxiliaire (chauffage de deuxième phase) [remarque 3]
E	Relais de chauffage d'urgence [remarque 3]
G	Relais du ventilateur
C	Transformateur commun en 24 V CA [remarque 1]
L	Indicateur de défaillance du système optionnel [remarque 4]

3 chauffages/2 refroidissements - avec chauffage auxiliaire

Réglez le type de système à **32HP**

Rh	Alimentation 24 V CA
Rc	Raccordé à Rh avec le cavalier fourni
O/B	Soupape de commutation [remarque 2]
Y1	Relais du compresseur 1 (chauffage/ refroidissement de première phase)
Y2	Relais du compresseur 2 (chauffage/ refroidissement de deuxième phase)
AUX1/ E	Relais de chauffage auxiliaire (chauffage de troisième phase)/Urgence chauffage [remarque 5]
E	Relais de chauffage d'urgence [remarque 5]
G	Relais du ventilateur
C	Transformateur commun en 24 V CA [remarque 1]
L	Indicateur de défaillance du système optionnel [remarque 4]

4 chauffages/2 refroidissements - avec chauffage auxiliaire

Réglez le type de système à **42HP**

Rh	Alimentation 24 V CA
Rc	Raccordé à Rh avec le cavalier fourni
O/B	Soupape de commutation [remarque 2]
Y1	Relais du compresseur 1 (chauffage/ refroidissement de première phase)
Y2	Relais du compresseur 2 (chauffage/ refroidissement de deuxième phase)
AUX1/ E	Relais de chauffage auxiliaire 1 (chauffage phase 3)/ Urgence chauffage [remarque 5]
AUX2	Relais de chauffage auxiliaire 2 (chauffage phase 4)
E	Relais de chauffage d'urgence [remarque 5]
G	Relais du ventilateur
C	Transformateur commun en 24 V CA [remarque 1]
L	Indicateur de défaillance du système optionnel [remarque 4]

REMARQUES – systèmes à pompe à chaleur

[1] Connexion courante en 24 V CA, en option. **[2]** O (refroidissement activé) ou B (chauffage activé) est sélectionné dans le menu des paramètres d'installateur. **[3]** Installez un cavalier fourni sur place entre les bornes W2/AUX2 et W1/E/AUX1 si aucun relais de chauffage d'urgence distinct n'est installé. **[4]** Si on utilise la borne L, le 24 V CA commun doit être raccordé (borne C). **[5]** Si un relais de chauffage d'urgence distinct est installé, le relais 1 du chauffage auxiliaire et le relais de chauffage d'urgence de la borne W1/E/AUX1 doivent être raccordés.

Fournissez la protection contre la déconnexion et les surcharges au besoin.

Tous les types de système

Options additionnelles de câblage

REMARQUE : Des options additionnelles sont configurées dans la section des paramètres d'installation.

S1	Télécapteur intérieur ou extérieur [remarque 1]
S2	
A/D	Commande de l'économiseur / Sortie de déshumidification [remarque 2]
H	Sortie d'humidification [remarque 3]

REMARQUES – Options additionnelles de câblage



[1] Ces bornes peuvent être utilisées pour connecter un télécapteur intérieur ou extérieur.

[2] Cette borne peut être utilisée pour:

- A) Contrôle extérieur de l'air
- B) Contrôler un déshumidificateur externe
- C) Contrôle de vitesse du ventilateur

[3] Cette borne peut être utilisée pour connecter un humidificateur externe.

4 Fixation du thermostat à la base

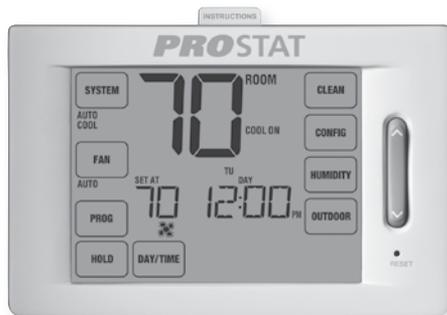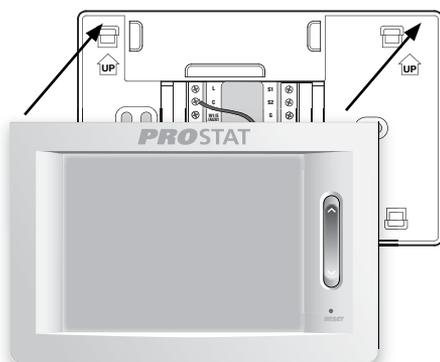


1) Alignez le corps du thermostat avec la sous-base.

2) Poussez soigneusement le corps du thermostat contre la sous-base jusqu'à ce qu'il se mette en place.

3) Insérez la carte de référence rapide dans la fente en haut du thermostat.

REMARQUE : Ce thermostat, qui est expédié, est configuré comme un thermostat conventionnel 1H/1C. Confirmez les paramètres d'installateur. Se reporter à la page 10.

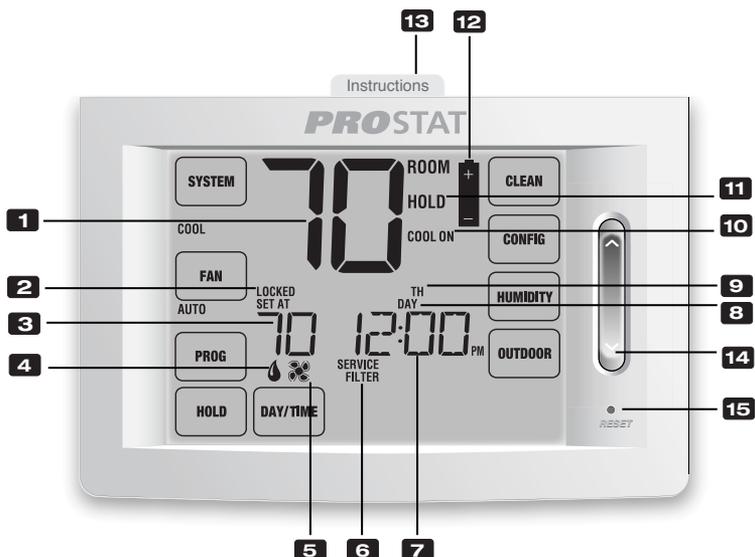


Affichage du thermostat

- 1** Température ambiante Affiche la température ambiante actuelle
- 2** Indicateur du mode de verrouillage Indique si le thermostat est verrouillé
- 3** Température de consigne Affiche la température de consigne actuelle
- 4** Indicateur d'humidité Indique quand il y a un besoin d'humidification
- 5** Indicateur du ventilateur Indique quand le ventilateur du système fonctionne
- 6** Indicateurs de service Affichent diverses informations de service ou d'entretien
- 7** Heure du jour Affiche l'heure actuelle du jour
- 8** Indicateur d'événement du programme .. Affiche l'événement actuel du programme
- 9** Jour de la semaine Affiche le jour actuel de la semaine
- 10** Indicateur d'état du système Affiche des informations sur l'état du système
- 11** Indicateur de mode maintien Indique si le thermostat est en mode « HOLD » (Maintien)
- 12** Indicateur de pile faible..... Indique quand les piles doivent être remplacées

Thermostat

- 13** Instructions à consultation rapide.....Placé dans la fente au haut du thermostat
 - 14** SpeedBar^{md} Augmente ou diminue les paramètres (durée, température, etc.)
 - 15** Bouton de réinitialisation Remet à zéro l'heure actuelle, le programme et les paramètres d'utilisation
- Bouton « CLEAR » (Effacer) d'installation** ...Situé à l'arrière du boîtier du thermostat – efface tous les réglages
- Compartiment de piles**Situé à l'arrière du thermostat

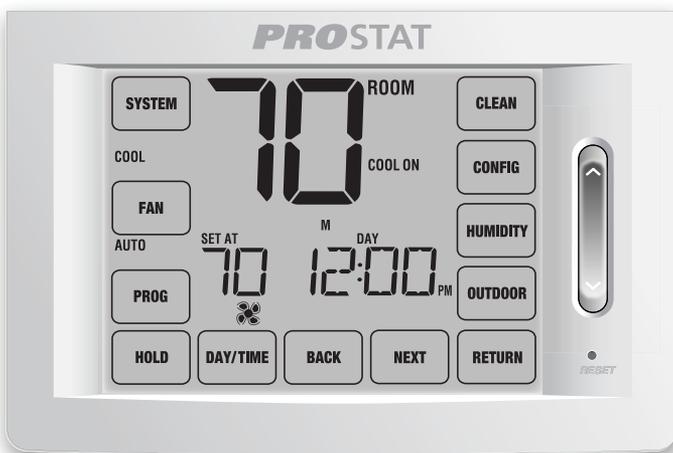

TouchPads (pavés tactiles) du thermostat

REMARQUE : Les TouchPads du thermostat sont situés à la gauche, à la droite et sur les parties inférieures de l'écran d'affichage. Ce sont des zones « tactiles » utilisées pour régler votre thermostat. Selon l'équipement installé, tous les TouchPads peuvent ne pas s'afficher.

- « **SYSTEM** » (Système)..... Permet de sélectionner « AUTO » (Chauffage ou refroidissement), « COOL » (Refroidissement), « OFF » (Arrêt), « HEAT » (Chauffage) ou « EMER » (Chauffage d'urgence)
- « **FAN** » (Ventilateur)..... Permet de sélectionner les modes de ventilation « AUTO » (Automatique), « ON » (Marche), « CIRC » (Circulation) ou « PROG » (Programmation)
- « **PROG** » (Programmation)..... Permet de sélectionner le mode de programmation ou de maintenir pendant 3 secondes pour sélectionner le mode SpeedSet^{MD}
- « **HOLD** » (Maintien)..... Permet de sélectionner ou de quitter le mode « HOLD » (dérivation du programme)
- « **DAY/TIME** » (Jour et heure).... Permet d'ajuster l'heure actuelle et le jour de la semaine
- « **BACK** » (Précédent)..... Permet de reculer dans les modes de réglage et de programmation
- « **NEXT** » (Suivant)..... Permet d'avancer dans les modes de réglage et de programmation
- « **RETURN** » (Retour)..... Permet de rétablir le mode de fonctionnement normal à partir des modes de programmation ou de réglage
- « **OUTDOOR** » (Extérieur)..... Affiche la température extérieure si un capteur extérieur est installé
- « **HUMIDITY** » (Humidité)..... Affiche ou ajuste le niveau d'humidité actuel
- « **CONFIG** » (Configuration)..... Permet de sélectionner les modes de paramètres d'utilisation et d'installation
- « **CLEAN** » (Nettoyer)..... Permet de sélectionner un bref mode de nettoyage d'écran

4 Paramètres d'installateur

Les paramètres d'installateur doivent être bien configurés pour que ce thermostat fonctionne correctement. Les paramètres d'installateur sont pilotés par le menu. La partie de ces paramètres qui ne s'applique pas à votre configuration sera sautée. Ces paramètres figurent ci-après avec des commentaires. De plus amples renseignements sur chaque paramètre suit ce tableau.



1. Appuyez et maintenez enfoncé les TouchPads « **SYSTEM** » et « **CONFIG** » (Configuration) pendant 3 secondes.
2. Relâchez les deux boutons et le premier paramètre d'installation s'affichera.
3. Modifiez les paramètres selon les besoins à l'aide de la portion « **UP** » (Haut) ou « **DOWN** » (Bas) de la SpeedBar^{MD}.
4. Touchez « **NEXT** » (Suivant) ou « **BACK** » (Précédent) pour passer au réglage suivant ou précédent, touchez « **RETURN** » (Retour) pour quitter.

N°	Paramètre d'installateur	Paramètres par défaut d'usine	Options de réglage	Commentaires (Ce tableau est suivi de remarques)
1	Profil résidentiel ou commercial	RES	RES COMM	Sélectionnez le profil résidentiel Sélectionnez le profil commercial
2	Mode de programmation [remarque 1]	7PROG	7PROG 52PROG NO PROG	Sélectionnez le mode de programmation de 7 jours Sélectionnez le mode de programmation de 5-2 jours Sélectionnez le mode non programmable
3	Format de l'horloge	12 HR	12 HR 24 HR	Sélectionnez l'horloge de 12 h Sélectionnez l'horloge de 24 h
4	Échelle de température	F DEG	F DEG C DEG	Sélectionnez l'affichage en Fahrenheit Sélectionnez l'affichage en Celsius
5	Commutation automatique	OFF AUTO	OFF AUTO ON AUTO	Désactive le mode de commutation automatique Active le mode de commutation automatique
6	Type de système	1CONV	1CONV 2CONV 3CONV 1HP 2HP 3HP 4HP	Sélectionnez le système conventionnel 1H/1C* Sélectionnez le système conventionnel 2H/2C Sélectionnez le système conventionnel 3H/2C Sélectionnez le système à pompe à chaleur 1H/1C Sélectionnez le système à pompe à chaleur 2H/2C Sélectionnez le système à pompe à chaleur 3H/2C Sélectionnez le système à pompe à chaleur 4H/2C
7	Différentiel de phase 1	0.5 DIF1	0.5, 1.0, ou 2.0 DIF1	Sélectionnez un écart de température de première phase de 0,25 °C, 0,5 °C ou 2 °C (0,5 °F, 1 °F ou 2 °F)
8	Différentiel de phase 2 [remarque 2]	2.0 DIF2	1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, ou 6.0 DIF2	Sélectionnez un écart de température de deuxième phase de 0,5 °C, 1 °C, 1,5 °C, 2 °C, 2,5 °C, 3 °C (1 °F, 2 °F, 3 °F, 4 °F, 5 °F ou 6 °F)
9	Différentiel de phase 3 [remarque 2]	2.0 DIF3	1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, ou 6.0 DIF3	Sélectionnez un écart de température de troisième phase de 0,5 °C, 1 °C, 1,5 °C, 2 °C, 2,5 °C, 3 °C (1 °F, 2 °F, 3 °F, 4 °F, 5 °F ou 6 °F)
10	Différentiel de phase 4 [remarque 2]	2.0 DIF4	1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, ou 6.0 DIF4	Sélectionne un différentiel de température de phase 4 de 0,5 °C, 1 °C, 1,5 °C, 2 °C, 2,5 °C, 3 °C (1 °F, 2 °F, 3 °F, 4 °F, 5 °F ou 6 °F)
11	Commande du ventilateur de première phase [remarque 3]	HG FAN 1	HG FAN 1 HE FAN 1	Sélectionnez le chauffage au gaz de première phase Sélectionnez le chauffage électrique de première phase
12	Commande du ventilateur (chauffage d'urgence) [remarque 4]	HE EMER	HE EMER HG EMER	Sélectionnez le chauffage électrique d'urgence Sélectionnez le chauffage au gaz d'urgence

* H/C = (Chauffage/Refroidissement)

N°	Paramètre d'installateur	Paramètres par défaut d'usine	Options de réglage	Commentaires (Ce tableau est suivi de remarques)
13	Robinet inverseur (borne O/B) [remarque 5]	REVO	REVO REVB	Sélectionnez le robinet inverseur activé en mode refroidissement (borne O) Sélectionnez le robinet inverseur activé en mode chauffage (borne B)
14	Combustible fossile Chauffage de secours [remarque 4]	RE AUX	RE AUX RG AUX	Sélectionnez le chauffage électrique auxiliaire (avec compresseur) Sélectionnez le chauffage au gaz auxiliaire (sans compresseur)
15	Protection du compresseur les pannes de courant [remarques 3 et 6]	oF CPOP	oF CPOP oN CPOP	Désactivez le délai de verrouillage en cas de panne de courant Activez le délai de verrouillage en cas de panne de courant
16	Avertissement d'interruption d'alimentation CA [remarque 6]	oF oF MONR	oF oF MONR oN oN MONR	Désactivez l'avertissement d'interruption d'alimentation c.a. Activez l'avertissement d'interruption d'alimentation c.a.
17	Protection du compresseur contre les cycles courts	5 CSCP	5, 4, 3, 2 ou 0 CSCP	Sélectionnez le délai de protection de 5, 4, 3, 2 ou 0 minutes du compresseur contre les courts cycles.
18	Délai résiduel du ventilateur de refroidissement	60 FRM	90, 60, 30 ou 0 FRM	Sélectionnez un délai résiduel de 90, 60, 30 ou 0 seconde(s) pour le ventilateur de refroidissement.
19	Verrouillage de circulation du ventilateur	oF CIRC	oF CIRC oN CIRC	Désactive le mode de verrouillage de circulation de ventilateur Active le mode de verrouillage de circulation de ventilateur
20	Mode de récupération adaptatif (ARM ^{MC}) [remarque 7]	oF REC	oF REC oN REC	Désactive le mode de récupération adaptatif (précoce) Active le mode de récupération adaptatif (précoce)
21	Commande de télécapteur intérieur ¹ [remarque 8]	I SENS	I SENS E SENS R SENS	La température est détectée uniquement par le thermostat. La température est détectée uniquement par le télécapteur. La température est combinée au thermostat et au télécapteur.
22	Niveau de sécurité de verrouillage	2 LOCK	2 LOCK 1 LOCK	En cas de verrouillage – Le verrouillage complet est activé En cas de verrouillage – Le verrouillage partiel est activé (SpeedBar ^{MD} continue d'être fonctionnel)
23	Humidification	oFF	oFF oEP oIND	Désactive l'humidification Active l'humidification dépendante Active l'humidification indépendante
24	Point de consigne de l'humidification automatique [remarques 9, 12]	AUTO	AUTO MAN	Active le contrôle automatique de l'humidité selon la température extérieure. Active la commande manuelle d'humidité à partir du thermostat.
25	Déshumidification	oFF	oFF oEP oIND	Désactive la déshumidification Active une déshumidification dépendante Active une déshumidification indépendante
26	Déshumidification au-delà de la limite de refroidissement [rem. 10]	1.0 LIM	1.0, 2.0 ou 3.0 LIM	Sélection d'une déshumidification au-delà de la limite de refroidissement de 0,5, 1,0 ou 1,5 °C (1, 2 ou 3°F).
27	Contrôle de vitesse de ventilateur en déshumidification [remarque 10]	oFF	oFF oNI oNR	Désactive le contrôle de vitesse de ventilateur Sélectionne un relais normalement inactif Sélectionne un relais normalement actif
28	Zone morte de la commutation automatique [remarque 11]	3 BRAND	2, 3, 4 ou 5 BRAND	Sélectionnez une zone morte de 1 °C, 2 °C ou 3 °C (2 °F, 3 °F, 4 °F ou 5 °F) pour le mode de commutation automatique.

¹Lorsqu'un télécapteur extérieur est connecté, le thermostat le reconnaît automatiquement.

N°	Paramètre d'installateur	Paramètres par défaut d'usine	Options de réglage	Commentaires (Ce tableau est suivi de remarques)
29	Point d'équilibre du compresseur [remarques 4, 12]	NO BALC	NO BALC 15-50 BALC	Désactive les points d'équilibre Sélectionnez un point d'équilibre du compresseur de -9 °C à 10° C (15 °F à 50 °F)
30	Point d'équilibre du chauffage auxiliaire [remarques 4, 12]	NO BALA	NO BALA 70-40 BALA	Désactive les points d'équilibre Sélectionnez un point d'équilibre du chauffage auxiliaire de 21 °C à 4 °C (70 °F à 40 °F)
31	Admission d'air extérieur (Borne A) [remarque 13]	OR NONE	OR NONE OR ECON OR TOC	Désactive l'option d'admission d'air extérieur Active l'admission d'air extérieur (mode économiseur) Active l'admission d'air extérieur (mode heure de jour)
32	Limite supérieure du point de consigne du chauffage	90Liñ	90-60 Liñ	Sélectionnez une limite supérieure pour le point de consigne de chauffage, de 32 °C à 10 °C (90 °F à 60 °F)
33	Limite inférieure du point de consigne de refroidissement	45Liñ	45-80 Liñ	Sélectionnez une limite inférieure pour le point de consigne de refroidissement, de 7 °C à 27 °C (45 °F à 80 °F)

REMARQUE : Des options additionnelles telles que les moniteurs de services, le réglage du code de verrouillage, le signal sonore, etc. sont situées dans les paramètres d'utilisation – Voir le Manuel d'utilisation pour des informations sur la configuration de ces options.

REMARQUES – Paramètres d'installation

- 1 Seulement disponible si le profil résidentiel a été sélectionné à l'option 1.
- 2 Seulement disponible si un type de système à 2, 3 ou 4 phases a été sélectionné à l'option 6.
- 3 Seulement disponible si un système conventionnel a été sélectionné à l'option 6.
- 4 Seulement disponible si un système de pompe à chaleur de 2, 3 ou 4 phases a été sélectionné à l'option 6.
- 5 Seulement disponible si un système de pompe à chaleur a été sélectionné à l'option 6.
- 6 Seulement disponible si le fil commun 24 V CA est connecté à la borne C.
- 7 Seulement disponible si un profil programmable a été sélectionné à l'option 2.
- 8 Seulement disponible si un télécapteur intérieur a été connecté.
- 9 Seulement disponible si l'humidification a été activée à l'option 23.
- 10 Seulement disponible si la déshumidification qui en dépend a été prévue par l'option 25.
- 11 Seulement disponible si la commutation automatique a été activée à l'option 5.
- 12 Seulement disponible si un télécapteur extérieur a été connecté.
- 13 Seulement disponible si le profil commercial a été sélectionné à l'option 1.

Explication détaillée des paramètres d'installation (voir aussi les REMARQUES ci-dessus) :

- 1 **Profil** – Sélectionne un profil résidentiel (RES) ou commercial (COMM). Si résidentiel est sélectionné, 4 événements quotidiens sont disponibles dans la programmation. Si commercial est sélectionné, 2 événements et 7 jours sont disponibles dans la programmation.
- 2 **Mode de programmation [remarque 1]** – Sélectionne le mode de programmation, soit la programmation 7 jours continue ou 5-2 jours (jours de semaine – fin de semaine) ou non programmable.
- 3 **Format de l'horloge** – Sélectionne l'horloge de 12 heures ou de 24 heures.
- 4 **Échelle de température** – Sélectionne une échelle de température en °C ou °F.
- 5 **Commutation automatique** – Sélectionne commutation automatique activée ou désactivée. Lorsque le mode de commutation automatique est activé et sélectionné, le système commute automatiquement entre les modes de chauffage et de refroidissement. **REMARQUE :** Voir aussi « Zone morte de la commutation automatique » à l'option 28.
- 6 **Type de système** – Sélectionne le type de système pour votre installation. **REMARQUE :** Les modifications apportées à cette option réinitialiseront les options 7 à 15 à leurs valeurs par défaut en fonction du type de système.
- 7 **Différentiel de phase 1** – Sélectionne un différentiel de température pour la phase 1.
- 8 **Différentiel de phase 2 [remarque 2]** – Sélectionne un différentiel de température pour la phase 2.
- 9 **Différentiel de phase 3 [remarque 2]** – Sélectionne un différentiel de température pour la phase 3.

- 10 Différentiel de phase 4 [remarque 2]** – Sélectionne un différentiel est de température pour la phase 4.
- 11 Commande de ventilateur de phase 1 [remarque 3]** – Sélectionne une commande de ventilateur de phase 1 pour chauffage au gaz ou électrique.
- 12 Commande de ventilateur de chauffage d'urgence [remarque 4]** – Sélectionne une commande de ventilateur de chauffage d'urgence au gaz ou électrique.
- 13 Robinet inverseur [remarque 5]** – Sélectionne l'état de sortie de la borne O/B. Sélectionnez O pour que cette borne soit active dans le mode de refroidissement ou sélectionnez B pour que cette borne soit active dans le mode de chauffage.
- 14 Commande de pompe à chaleur à combustibles fossiles auxiliaire [remarque 4]** – Si vous sélectionnez électrique (AE AUX), à la fois le compresseur (phase 1) et la phase auxiliaire seront en marche lors qu'une demande de chauffage auxiliaire est faite. Lorsqu'il est réglé sur gaz (AG AUX), la/les phase(s) du compresseur seront verrouillée(s) une minute après une demande de chauffage auxiliaire. **REMARQUE :** *Cette option peut être circonvenue si vous définissez un point d'équilibre de chauffage auxiliaire à l'option 30.*
- 15 Protection du compresseur contre les pannes de courant [remarques 3, 6]** – Sélectionne la protection contre les pannes de courant ou la désactive. Lorsque activée, ce thermostat fournira une protection du compresseur par temps froid en interdisant l'activation de la phase de chauffage du compresseur pendant un certain moment suivant une panne de courant de plus de 60 minutes.
- 16 Avertissement d'interruption de l'alimentation CA [remarque 6]** – Lorsqu'il est activé, le thermostat affichera un avertissement de panne quand l'alimentation CA du thermostat est perdue.
- 17 Protection de cycle court** – Sélectionne le nombre de minutes pendant lesquelles le compresseur de refroidissement sera verrouillé après son arrêt. Cette protection de cycle court est également active dans le mode de chauffage si un système de pompe à chaleur a été sélectionné à l'option 6.
- 18 Délai résiduel de ventilateur de refroidissement** – Sélectionne un délai pour le ventilateur du système de refroidissement après que le compresseur soit arrêté. Ce délai permettra d'éliminer l'air frais restant dans la gaine de ventilation, offrant une efficacité supplémentaire.
- 19 Verrouillage de circulation du ventilateur** – Lorsqu'elle est activée, les seules options de ventilation de l'utilisateur disponibles sont « ON » (En marche) et « CIRC » (Circulation). L'option « AUTO » (Automatique) n'est pas disponible lorsque cette option est activée.
- 20 Mode de récupération adaptatif (rétablissement précoce) [remarque 7]** – Active ou désactive l'ARM^{MC}, la fonction (Mode de récupération adaptatif). Durant l'activation du mode ARM^{MC}, la température ambiante est récupérée graduellement grâce à l'activation du chauffage ou du refroidissement avant la fin de la période du point de consigne. La température du point de consigne est remplacée par la température subséquente du programme.
- 21 Commande de télécapteur intérieur [remarque 8]** – Si un télécapteur intérieur est connecté pendant l'installation, le thermostat détecte automatiquement le capteur. Lorsqu'un capteur intérieur est détecté, vous pouvez choisir entre thermostat seulement (I SENS), le télécapteur seulement (E SENS) ou combiner le thermostat et le télécapteur (A SENS). **REMARQUE :** *Cette option ne s'applique pas à un télécapteur extérieur. Lorsqu'un télécapteur extérieur est connecté, le thermostat le reconnaît automatiquement et aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.*
- 22 Niveau de sécurité du verrouillage** – Sélectionne le niveau de verrouillage du pavé numérique quand le thermostat est verrouillé. Le niveau 2 verrouille le thermostat au complet (y compris le bouton de remise à zéro à l'avant). Le niveau 1 bloque tout sauf la SpeedBar^{MD} permettant l'ajustement de la température vers le haut ou vers le bas. **REMARQUE :** *Le code de verrouillage est réglé en mode Paramètres d'utilisation (Voir le Manuel d'utilisation).*
- 23 Mode d'humidification** – Pour utilisation avec un humidificateur externe. Sélectionne la désactivation de l'humidification (« OFF »), la commande dépendant (« DEP ») ou la commande indépendante (« IND »). Le réglage « DEP » (Dépendant) contrôle l'humidification seulement lors d'une demande de chauffage. La fonction « IND » (Indépendant) permet une sortie d'humidification en mode chauffage, mais ne requiert aucune demande de chauffage. **REMARQUE :** *Recommande d'utiliser la fonction « IND » (Indépendant) uniquement avec des systèmes conçus pour l'humidification à basse température d'air, tels que l'humidification à injection de vapeur. Assurez-vous toujours que l'échangeur thermique ou d'autres composants du système ne sont PAS exposés à un volume excessif d'eau provenant de la condensation ou d'autres sources. En cas de doute, employez le réglage « OFF » (Désactivé) ou « DEP » (Dépendant).*

- 24 Point de consigne de l'humidification automatique [remarques 9, 11]** – Sélectionne entre le réglage de la limite du point de consigne de l'humidité à « AUTO » (Automatique) ou « MAN » (Manuel). Lorsque « AUTO » (Automatique) est sélectionné, le contrôle de l'humidité est fourni automatiquement en fonction de la température extérieure. La sélection « MAN » (Manuel) vous permet de contrôler manuellement le niveau d'humidité.
- 25 Déshumidification** – Sélectionnez entre déshumidification désactivée (OFF), déshumidification dépendant (DEP) ou déshumidification indépendante (IND). (DEP) Si le niveau d'humidité est supérieur au point de consigne d'humidité, le refroidissement reste allumé jusqu'à ce que le niveau d'humidité diminue audessous du point de consigne ou lorsque la limite de sur-refroidissement est atteinte dans le réglage 26. (IND) Pour une utilisation avec un déshumidificateur externe. Lorsque le niveau d'humidité dépasse le point de consigne de déshumidification, les bornes G (Fan) et D sont activées. Utiliser le paramètre d'installation 27 pour être normalement actif ou inactif.
- 26 Déshumidification au-delà de la limite de refroidissement [remarque 10]** – Choisissez la valeur en degrés permettant au système de trop refroidir de façon à essayer à réduire le taux d'humidité.
- 27 Contrôle de vitesse de ventilateur en déshumidification [remarque 10]** – Choisissez un relais normalement inactif (NI) ou un relais normalement actif (NA).
- 28 Zone morte de la commutation automatique [remarque 10]** – Quand le mode de changement automatique est sélectionné/activé par l'option 5, le système commute automatiquement entre chauffage et refroidissement quand la température de la pièce atteint le seuil normal pour une demande d'un de ces deux modes. Il est obligatoire qu'il y ait une séparation (bande morte) entre les points de consigne pour le chauffage et le refroidissement, de façon à ce que le système ne reçoive pas de commandes antagonistes. Cette option permet de sélectionner la plage de cette zone morte en degrés (la valeur par défaut étant de 3 °F).

Déshumidification au-delà de la limite de refroidissement	Bande morte permise
Déshumidification non activée	1, 2 ou 3° C (2, 3, 4 ou 5° F)
,5° C (1° F)	1, 2 ou 3° C (3, 4 ou 5° F)
1,0° C (2° F)	2 ou 3° C (4 ou 5° F)
1,5° C (3° F)	3° C (5° F)

- 29 Point d'équilibre du compresseur [remarques 4, 11]** – Verrouille l'utilisation de la phase de chauffage du compresseur quand la température de l'air extérieur est inférieure au réglage sélectionné de - 9 °C à 10 °C (15 °F à 50 °F)
- 30 Point d'équilibre du chauffage auxiliaire [remarque 4, 11]** – Verrouille l'utilisation de la phase de chauffage auxiliaire quand la température de l'air extérieur excède le réglage sélectionné de 21°C à 4 °C (70 °F à 40 °F). **REMARQUE :** Ce point d'équilibre annule le verrouillage du compresseur aux combustibles fossiles de l'option 14. Si cette option est réglée sur gaz et que la température extérieure est supérieure au point d'équilibre du chauffage auxiliaire, le compresseur restera en marche pendant une demande de chauffage auxiliaire.

- 31 Admission d'air extérieur [remarque 13]** – Sélectionne les options de contrôle de l'économiseur. Sélectionnez « NONE » (Désactivée), « ECON » (Économiseur) mode économiseur ou le mode « TOD » (Heure du jour).

Intervalle de temps / Annulation	Appel de refroidissement	Sortie d'air extérieur (A)		
		Mode Économiseur	Mode Heure du jour	Désactivé
Occupied (Occupé)	OUI ou NON	MARCHE	MARCHE	ARRÊT
Unoccupied (Non occupé)	OUI	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT
	NON	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT
Annulation	OUI ou NON	MARCHE	MARCHE	ARRÊT

Intervalle de temps / Annulation	Appel de chauffage	Sortie d'air extérieur (A)		
		Mode Économiseur	Mode Heure du jour	Désactivé
Occupied (Occupé)	OUI ou NON	MARCHE	MARCHE	ARRÊT
Unoccupied (Non occupé)	OUI	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT
	NON	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT
Annulation	OUI ou NON	MARCHE	MARCHE	ARRÊT

- 32 Limite supérieure du point de consigne de chauffage** – Sélectionne la limite supérieure de réglage du point de consigne de chauffage.
- 33 Limite inférieure du point de consigne de refroidissement** – Sélectionne la limite inférieure de réglage du point de consigne de refroidissement.

5 Mise à l'essai du système



Avvertissement *Veillez lire ceci avant d'exécuter la mise à l'essai.*

- Ne mettez pas le thermostat à l'essai en installant un câble de raccordement (ou cavalier) entre les bornes de la valve à gaz ou au niveau du tableau de commande du système de chauffage ou de refroidissement. Cela peut endommager le thermostat et annuler la garantie.
- Ne sélectionnez pas le mode de fonctionnement COOL (Refroidissement) si la température extérieure est inférieure à 10 °C (50 °F). Cela pourrait endommager le système de refroidissement commandé et peut causer des blessures corporelles.
- Ce thermostat comporte une fonction de protection automatique du compresseur afin d'éviter tout dommage possible au compresseur suite au fonctionnement en courts cycles. Lors de l'essai du système, assurez-vous de tenir compte de ce délai.

REMARQUE : *On peut contourner le délai du compresseur en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé à l'avant du thermostat. Tous les paramètres d'utilisateur seront remis à leurs valeurs par défaut établies en usine. Toutefois, la programmation d'origine des paramètres d'installateur, effectuée à la section 4, demeurera la même.*

- 1 Touchez le TouchPad « **SYSTEM** » (Système) jusqu'à ce que le thermostat soit en mode « HEAT » (Chauffage).
- 2 L'utilisation du SpeedBar^{MD} permet d'augmenter la température de consigne d'un minimum de 3 degrés au-dessus de la température ambiante actuelle. Le système devrait démarrer en quelques secondes. Avec un système de chauffage au gaz, le ventilateur risque de ne pas démarrer tout de suite.
- 3 Touchez « **SYSTEM** » (Système) jusqu'à ce que le thermostat soit en mode « OFF » (Arrêt). Laissez le système de chauffage s'éteindre complètement.
- 4 Touchez « **SYSTEM** » (Système) jusqu'à ce que le thermostat soit en mode « COOL » (Refroidissement).
- 5 Utilisez la SpeedBar pour diminuer la température de consigne d'un minimum de 3 degrés en dessous de la température ambiante actuelle. Le système devrait démarrer en quelques secondes (sauf si la protection du compresseur contre les courts cycles est activée – Se reporter à la remarque ci-dessus).
- 6 Touchez « **SYSTEM** » (Système) jusqu'à ce que le thermostat soit en mode « OFF » (Arrêt). Laissez le système de refroidissement s'éteindre complètement.
- 7 Touchez « **FAN** » (Ventilateur) jusqu'à ce que le thermostat soit en mode « FAN ON » (Ventilateur en marche). Le ventilateur devrait démarrer en quelques secondes.
- 8 Touchez « **FAN** » (Ventilateur) jusqu'à ce que le thermostat soit en mode « FAN AUTO » (Ventilateur automatique). Laissez le ventilateur du système s'éteindre.
- 9 Si le thermostat contrôle de l'équipement auxiliaire comme un humidificateur, un économiseur, etc., réglez les paramètres du thermostat afin de tester ces dispositifs.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

5 Ans Garantie de Limitée

PROPARTS garantit chaque thermostat PROSTAT neuf contre tout défaut de matériel et de fabrication. Cette garantie et cette responsabilité ne s'appliquent pas aux batteries et ne comprennent pas les dommages sur la marchandise ou le thermostat provoqués par un accident, une modification, la négligence, une mauvaise utilisation, une mauvaise installation ou tout autre manquement au suivi des instructions d'installation et de fonctionnement PROSTAT. Cette garantie limitée s'applique pour la durée de la garantie à partir de la date d'achat d'origine par un technicien de service professionnel.

PROSTAT accepte de réparer ou de remplacer, à sa convenance, le thermostat PROSTAT sous garantie, à condition que celui-ci soit renvoyé dans un emballage prépayé vers notre centre de réparation sous garantie dans un carton remboursé et dans les limites de la période de garantie, avec une preuve de la date d'achat d'origine et une brève description du problème.

Cette garantie limitée ne comprend pas les frais de retrait et de réinstallation. Cette garantie vous offre des droits légaux spécifiques; il se peut que vous disposiez également d'autres droits, qui varient selon les états et les provinces. Vous pouvez obtenir des réponses à vos questions relatives à notre garantie limitée en écrivant à notre siège social. Pour un service de garantie, veuillez vous rendre dans le centre de distribution PROPARTS le plus proche de chez vous.

Service à la clientèle : 855-445-2466 (É.-U.)

